
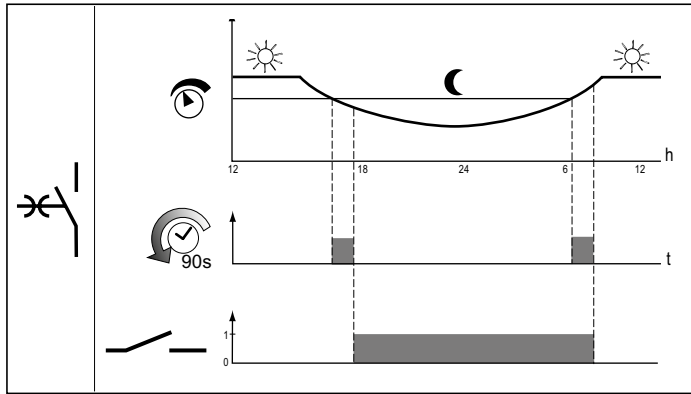


4 126 23


legrand®

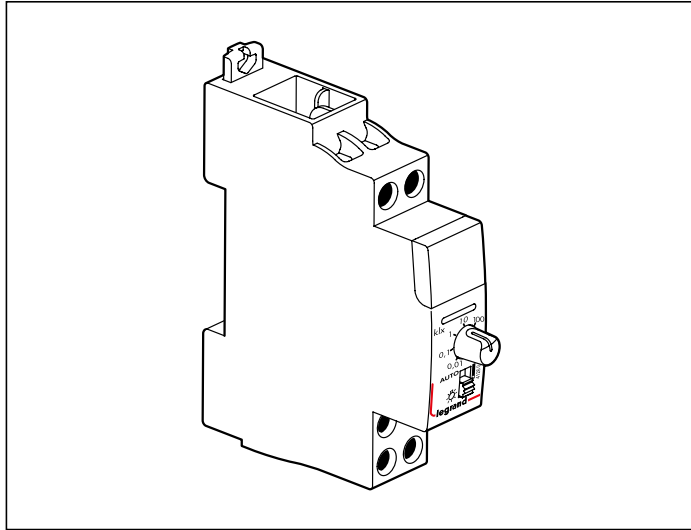


	230 V 50/60 Hz 230 B 50/60 Гц
	μ 16 A $\cos \varphi = 1 / 250$ V~ μ 16 A $\cos \varphi = 1 / 250$ B~
P	0,65 W 0,65 BÚ
	1 Lux ... 100 kLux
	≤ 50 m ≤ 50 l
	1,5 ... 4 mm ² 1,5 ... 4 l ² 1,5 ... 2,5 mm ² 1,5 ... 2,5 l ² 10 mm 10 l
	-20° C ... +55° C -20° C ... +70° C
	-20° C ... +60° C
IP	30 65

3680 W 3680 BÚ	2000 VA 2000 BA	1000 W max 70μF 1000 BÚ макс 70лF	2000 W 2000 BÚ	1000 W 1000 BÚ	2000 VA 2000 BA	2000 VA 2000 BA	1000 VA 1000 BA

- Ne pas installer le détecteur de lumière à proximité immédiate de la source de lumière à commander et ne pas le diriger vers la source de lumière.
- De lichtsensor niet in de onmiddellijke nabijheid van de geschakelde lichtbron monteren en niet naar de lichtbron richten.
- Do not mount the light sensor immediately next to the switched light source. Do not turn it towards the light source.
- Lichtsensor nicht in unmittelbare Nähe der geschalteten Lichtquelle montieren und nicht der Lichtquelle zuwenden.
- No montar el sensor fotoeléctrico en las proximidades inmediatas de la fuente lumínica conectada y no orientarlo hacia la misma.
- Non montare il sensore ottico nelle immediate vicinanze della sorgente di luce inserita né rivolgerlo in direzione di quest'ultima.
- Não instalar o sensor de luz nas proximidades imediatas da fonte de luz ligada nem voltado para a fonte de luz.
- Датчик освещенности запрещается направлять на осветительные приборы или монтировать рядом с ними.
- Nie montować czujnika światła w bezpośredniej bliskości podłączonego źródła światła i nie zwracać w kierunku źródła światła.
- Μην τοποθετήσετε το φωτοκϋπταρο κοντά ή στραμμένο προς την φωτεινή πηγή που θέλετε να ρυθμίσετε.
- Monter ikke lyssensoren umiddelbart i nærheten af den tilsluttede lyskilde, og vend den ikke mod lyskilden.
- Ikke monter lyssensoren i nærheten av lyskilden som skal kobles, og ikke vend den mot lyskilden.
- Montera inte ljussensorn för nära den kopplade ljuskällan och inte vänd mot ljuskällan.
- Älä asenna valoanturia kytketyn valolähteen välittömään läheisyyteen äläkä kohdista sitä valolähteeseen.
- Gün işığı sensörünü anahtarlanan ışık kaynağının yakınlarına monte etmeyin ve ışık kaynağına doğru çevirmeyin.
- لا تقم بتركيب حساس الضوء في المنطقة المجاورة مباشرة لمصدر الضوء المشغل، ولا تقم بتوجيهه نحو مصدر الضوء.

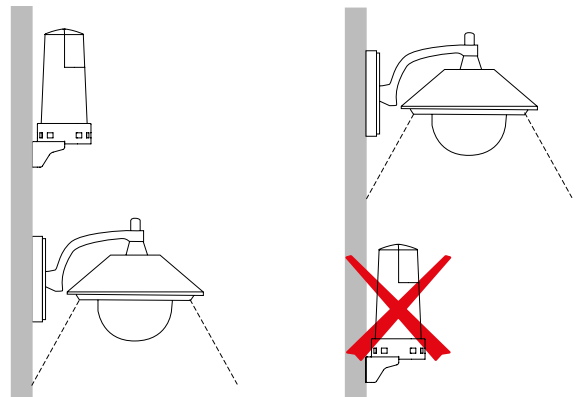

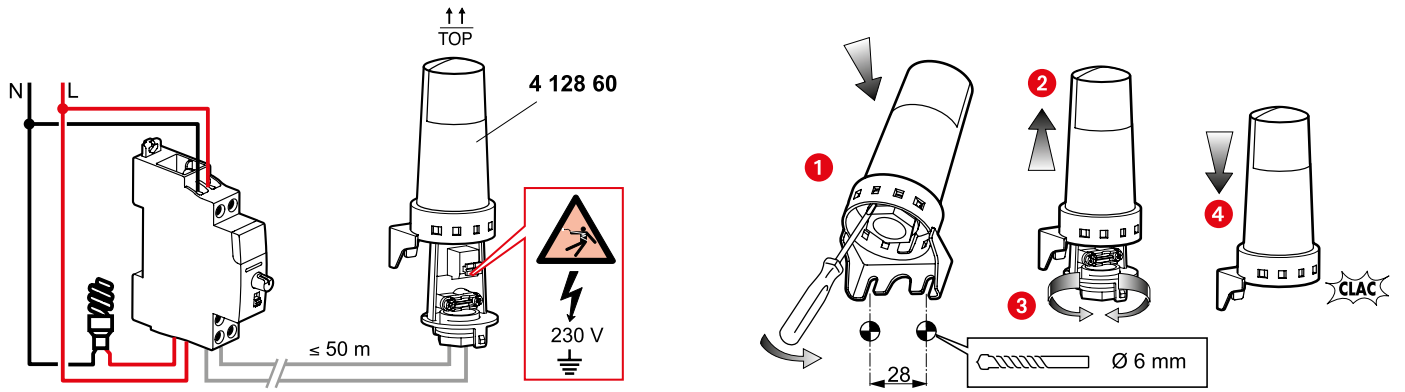

- I faut couper l'alimentation électrique de l'appareil avant toute intervention sur le détecteur de lumière et le câble de raccordement
- Bij de uitvoering van werkzaamheden aan de lichtsensor en de aansluitkabel moet het apparaat spanningsloos zijn.
- Isolate the device before working on the light sensor and connection line.
- Bei Arbeiten am Lichtsensor und der Anschlußleitung muß das Gerät spannungsfrei sein.
- Al realizar trabajos en el sensor fotoeléctrico y en el cable de conexión, el aparato tiene que estar libre de tensión.
- Quando si lavora sul sensore ottico e sul cavo di collegamento l'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione di tensione.
- O equipamento tem que ser desligado da tensão para trabalhos no sensor de luz ou no cabo de conexão.
- Во время работ с датчиком освещенности и соединительным проводом прибор должен быть обесточен.
- Podczas prac przy czujniku światła i przewodzie przyłączeniowym urządzenie musi być rozbawione napięcia.
- Κατά την εκτέλεση εργασιών στον αισθητήρα φωτός και στο καλώδιο τροφοδοσίας, η συσκευή πρέπει να είναι εκτός τάσης.
- Ved arbejde på lysensoren og tilslutningsledningen skal spændingen til enheden være afbrudt.
- Ved arbeid på lyssensoren og tilkoblingsledningen må enheten være spenningsfri.
- Vid arbeten på ljussensorn och anslutningsledningen måste enheten vara späningsfri.
- Valoanturin ja liitosjohdon parissa työskennellessä laitteen on oltava jännitteetön.
- Gün ışığı sensöründe ve bağlantı kablosunda yapılacak çalışmalarda cihaz gerilimsiz olmalıdır.


• عند العمل على حساس الضوء وكابل التوصيل، يجب أن يكون الجهاز خاليًا من الجهد الكهربائي.

- Dépannage
- Foutdiagnose
- Fault diagnosis
- Fehlerdiagnose
- Diagnóstico de errores


- Diagnosi errori
- Diagnóstico de erros
- Диагностика неисправностей
- Diagnostyka błędów
- Διάγνωση σφαλμάτων

- Fejldiagnose
- Feildiagnose
- Feldiagnos
- Vianmääritys
- Hata diyagnozu

• تشخیص الأخطاء

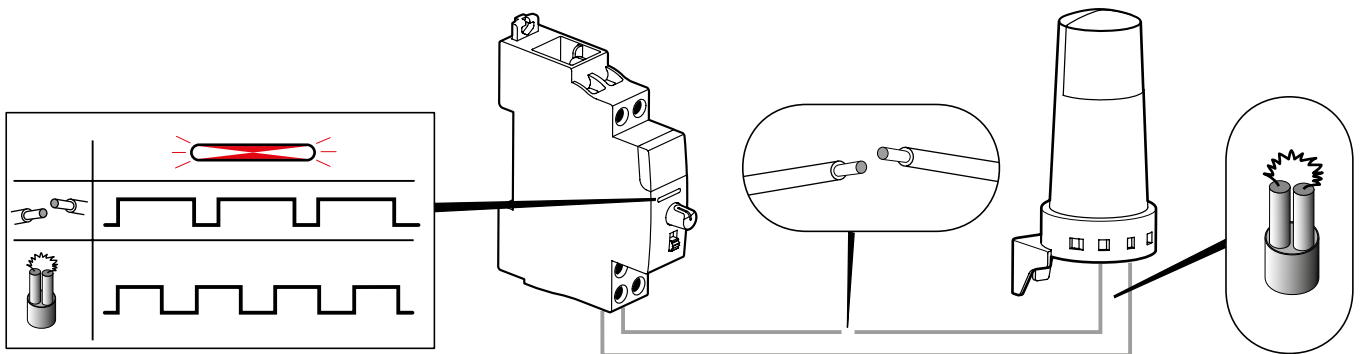

AUTO



- Automatique
- Automatisch
- Automatic
- Automatik
- Modo automático
- Automatico
- Automático
- Автоматически
- Automatyka
- Αυτόματη λειτουργία
- Automatik
- Automatisk
- Automatiskt
- Automatiikka
- Otomatik

• تلقائي




- MARCHE
- AAN
- ON
- EIN
- CONECTADO
- INS
- LIGA
- ВКЛ.
- WŁ.
- Αναμμα
- TÆNDT
- PÅ
- PÅ
- PÄÄLLE
- AÇIK

• مشغل

- Réglage du seuil de luminosité (Lux)
- Lichtgevoeligheid instellen
- Setting daylight level
- Helligkeitswert (Lux) einstellen
- Regulación del umbral de luminosidad
- Regolazione del livello di luminosità
- Regulação do nível de luminosidade
- Настройка порога освещенности

- Ustawienie progu natężenia oświetlenia
- Ρύθμιση ευαισθησίας φωτοκυττάρου
- Indstilling af lysstyrke
- Instilling av dagslysnivå
- Reglering av känslighetsområde
- Valoisuuden asettelu
- Aydınlik değerinin (Lüks) ayarlanması
- ضبط قيمة السطوع (لوکس)

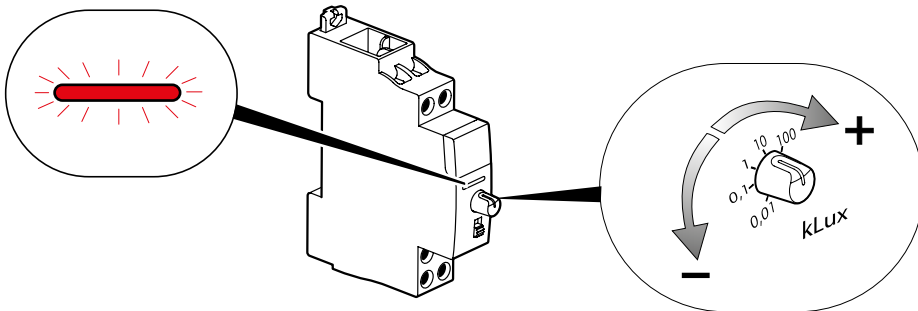

	100.000 Lux	
	20.000 Lux	
	10.000 Lux	
	3.500 Lux	
	1000 Lux	
	100 Lux	
	10 Lux	
	1 Lux	

